



LES CHIFFRES CLÉS DU SERVICE D'EAU POTABLE DANS LES COTES-D'ARMOR (année 2017)



■ ORGANISATION DU SERVICE

- Collectivités de distribution compétentes :

type de collectivité compétente	2015	2016	2017	2018	2019
communautés d'agglomération	1	1	3	3	4
communautés de communes	10	11	2	2	1
syndicats	34	33	27	24	20
communes	51	42	42	36	21
Total	96	87	74	65	46


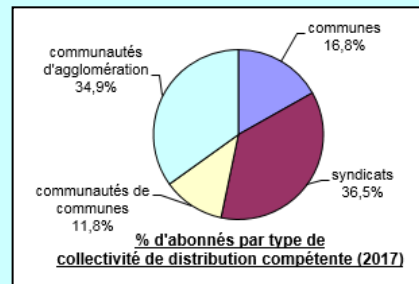
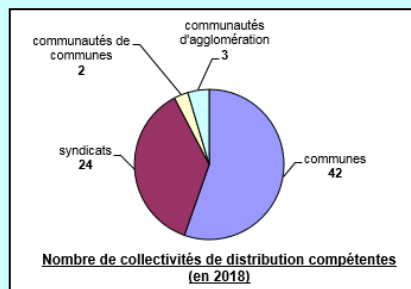


■ MODE DE GESTION (2017)

- Affermage : 67 services
- Régie : 35 services (35,9% des abonnés)

■ PATRIMOINE

- valeur estimée du patrimoine = 2 300 M€ HT
- Production : 95 stations de production d'eau potable (capacité nominale : 203 000 m³/j)
 - * 5 sur des retenues (dont les 3 grosses stations interconnectées)
 - * 14 au fil de l'eau
 - * 76 sur la ressource souterraine
- Réservoirs : ≈ 337 (capacité de stockage ≈ 260 000 m³)
- Réseau : 18 883 km
 - * interconnexion = 251 km
 - * production = 612 km
 - * distribution = 18 020 km
- Taux de renouvellement du réseau : 0,67 %/an (0,56% en 2016)

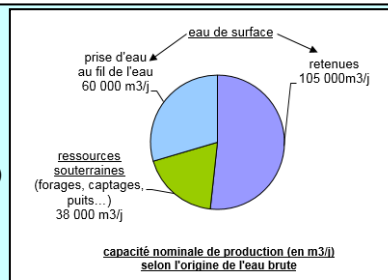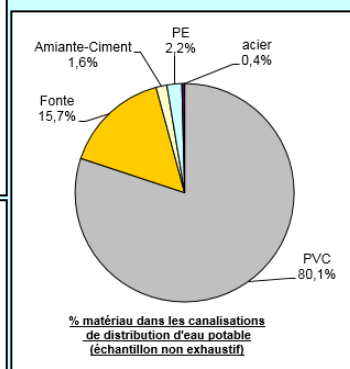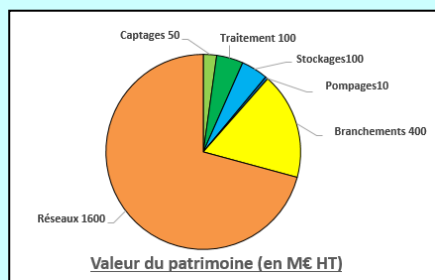


■ QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

- Taux de conformité microbiologiques : 99,9 % (source : contrôle réglementaire de l'Agence Régionale de Santé)
- Taux de conformité physico-chimiques : 99,7 % (source : contrôle réglementaire de l'Agence Régionale de Santé)

■ DONNÉES TECHNIQUES

- Habitants permanents : 598 953 en 2016 (source INSEE)
- Nombre d'abonnés : 349 182 (par rapport à 2016 : + 1,04 %)
- Volume produit : 48 487 113 m³ (+ 3,23 %) (dont 24 318 901 m³ pour les 3 grosses retenues interconnectées)
- Volume mis en distribution : 45 867 646 m³ (+ 2,69 %)
- Volume consommé : 37 814 803 m³ (+ 4,10 %)
- Export vers l'Ille et Vilaine : 1 827 000 m³ (1 345 000 m³ en 2016)
- Rendement du réseau de distribution : 86,2 % (85,5 % en 2016)
- Indice linéaire de perte : 1,22 m³/j/km (1,27 m³/j/km en 2016)
- Consommation par abonné : 108,3 m³/an (105,1 m³/an en 2016)

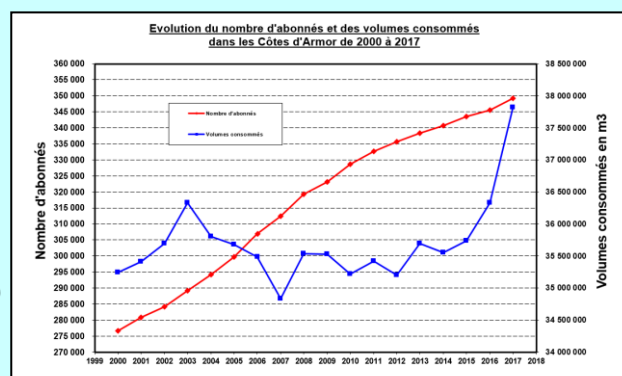


■ DONNÉES FINANCIÈRES

➤ Endettement des services :

- Encours de la dette : 74 700 000 € (soit 214 €/abonné)
- Annuités : 7 700 000 € (soit 22 €/abonné)

➤ Tarif :

- Montant facture 120 m³ au 1^{er} janvier 2018 (en € TTC y compris redevance de l'Agence de l'Eau) : 309,20 € TTC soit 2,577 € TTC/m³ (+ 1,05 % par rapport à 2017)

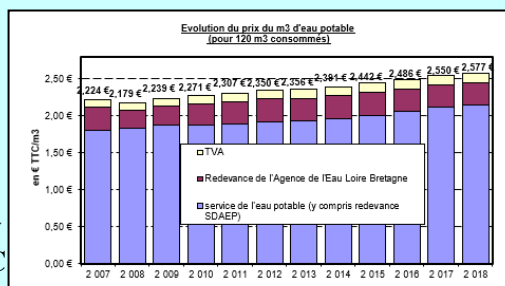

% d'abonnés payant moins cher que	Prix TTC Eau Potable (pour 120 m ³)
10%	2,117 €
30%	2,466 €
50%	2,669 €
70%	2,739 €
90%	2,858 €

Répartition du prix de l'eau en fonction du % d'abonnés


LES CHIFFRES CLÉS DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LES COTES-D'ARMOR (année 2017)



■ ORGANISATION DU SERVICE


- Collectivités compétentes :

type de collectivité compétente	2015	2016	2017	2018	2019
communautés d'agglomération	2	2	4	4	5
communautés de communes	8	9	3	3	2
syndicats	2	1	1	0	0
communes	203	178	164	125	67
Total	215	190	172	132	74

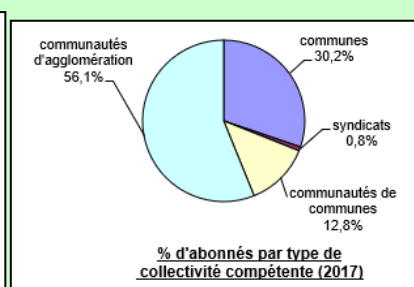

■ MODE DE GESTION (2017)

- Affermage : 54 services
- Régie : 159 services


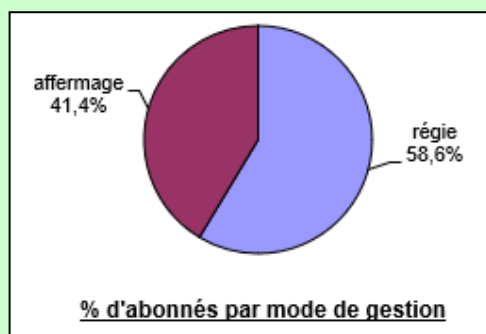


■ PATRIMOINE

- Stations d'épuration (2015): 348 au total (capacité en Equivalent-Habitants = environ 1 200 000 EH)


- * lagunages : 126
- * boues activées : 98
- * filtres à sable : 60
- * filtres plantés : 62
- * traitement physico-chimique : 1
- * disques biologiques : 1

- Réseau : environ 4 500 km

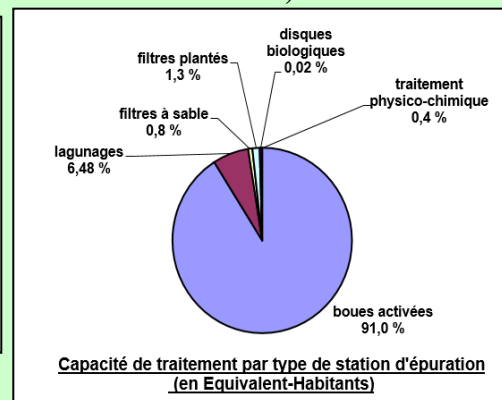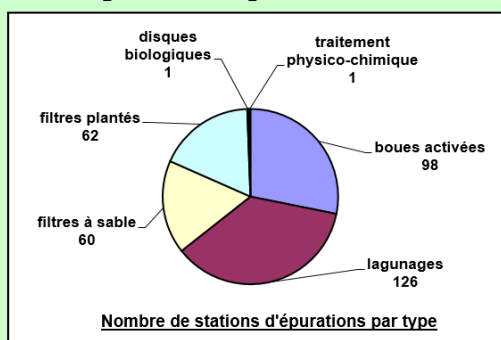

■ DONNÉES TECHNIQUES

- Nombre d'abonnés : 238 294
(68 % du nombre d'abonnés AEP)

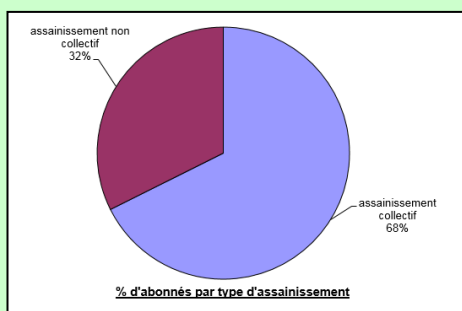


■ DONNÉES FINANCIÈRES

➤ Endettement des services :

- Encours de la dette : 130 500 000 € (soit 548 €/abonné)
- Annuités : 11 800 000 € (soit 50 €/abonné)

➤ Tarif :

- Montant facture 120 m³ au 1^{er} janvier 2018 (en € TTC, y compris redevance de l'Agence de l'Eau)
- Montant : 322,76 € TTC soit 2,690 € TTC/m³
(+ 2,60 % par rapport à 2017)

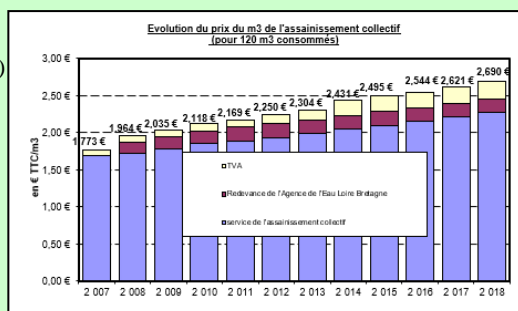

% d'abonnés payant moins cher que	Prix TTC Assainissement Collectif (pour 120 m ³)
10%	1,995 €
30%	2,389 €
50%	2,761 €
70%	2,903 €
90%	3,399 €

Répartition du prix de l'assainissement collectif en fonction du % d'abonnés